



Układ sieci	Sieć TT
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

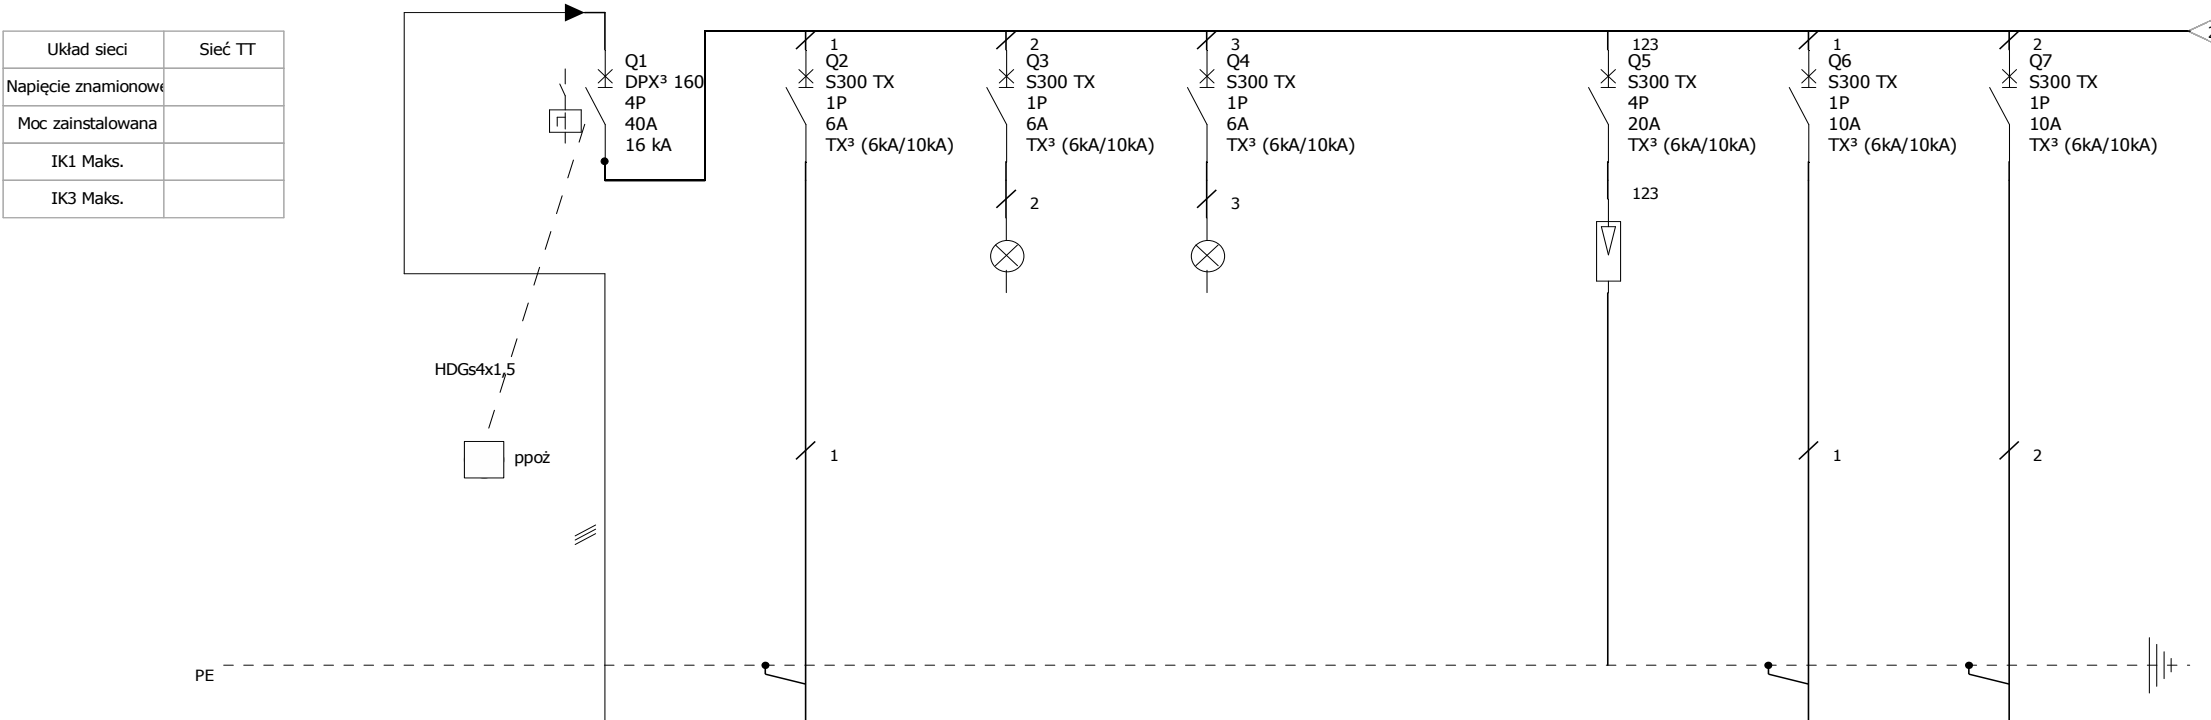

Oznaczenie urządzenia		Q1	Q2	Q3	Q4		F1	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku								1	2
Opis		zasilanie ze złącza kablowego na budynku Pi=20kW Pz=15,45kW						oświetlenie przyziemia	oświetlenie przyziemia
Moc								120W	120W
Długość kabla									
Przekrój przewodu		5x10						3x1,5mm2	3x1,5mm2
Typ kabla		YKY						YDY	YDY
Typ izolacji kabla									

	Tablica rozdzielcza TG	Nr. projektu:	E/5	C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:			Nr. akurza: 1 /

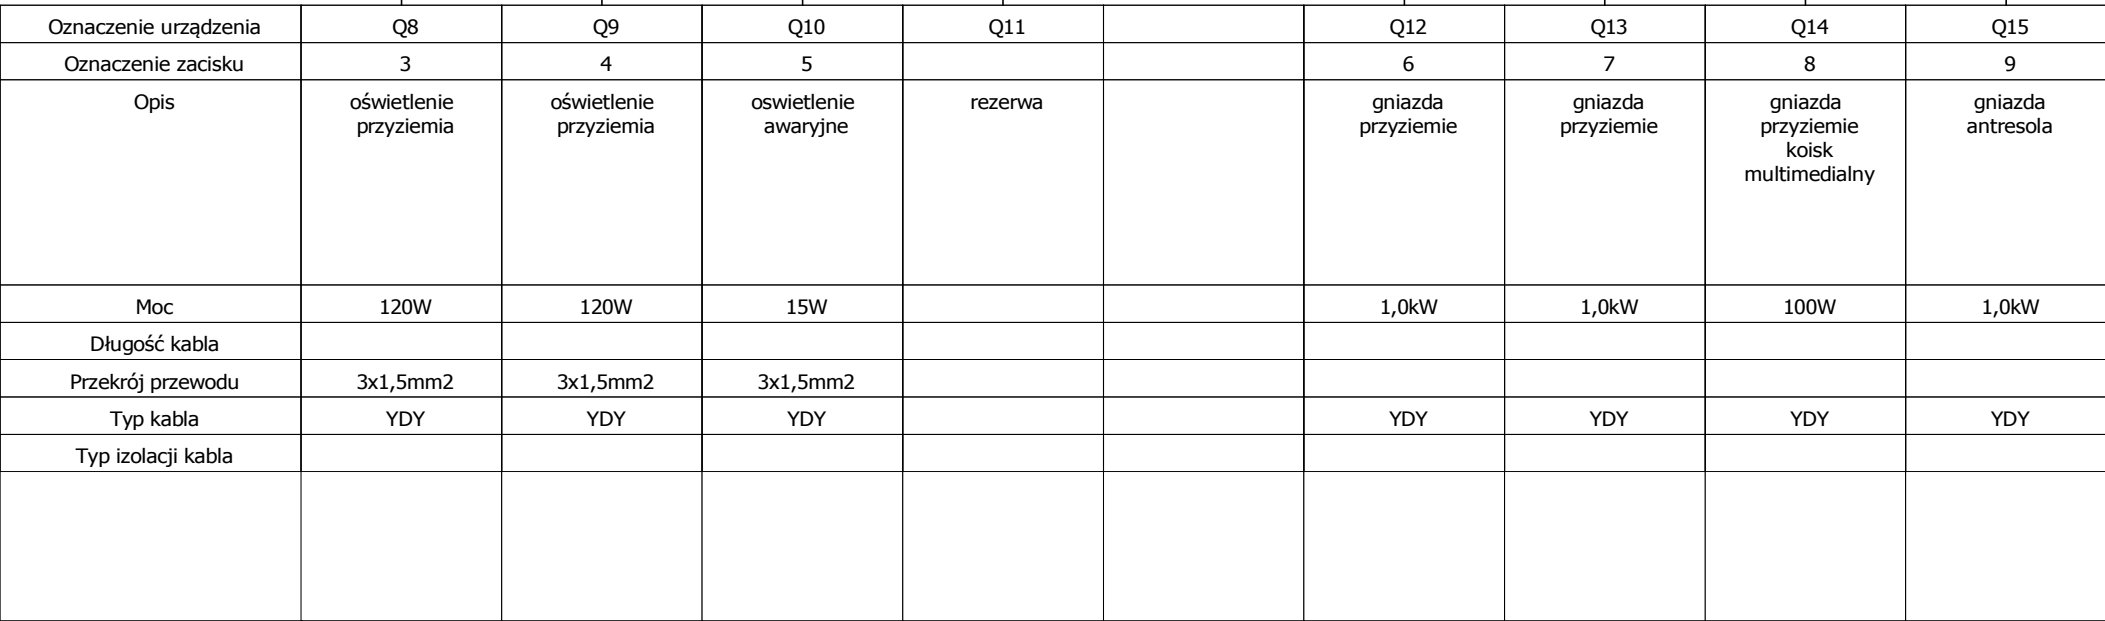

		Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:	E/5	B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:		Nr. akusza:	2 /

